


04-Jan-2024

Kayoko Sato

1/5, 1/6 温度逸脱あり.

該当の冷蔵庫で管理している治療薬については  
モニターへ連絡済 対応済 \* error

2024-01-04 09:35:02

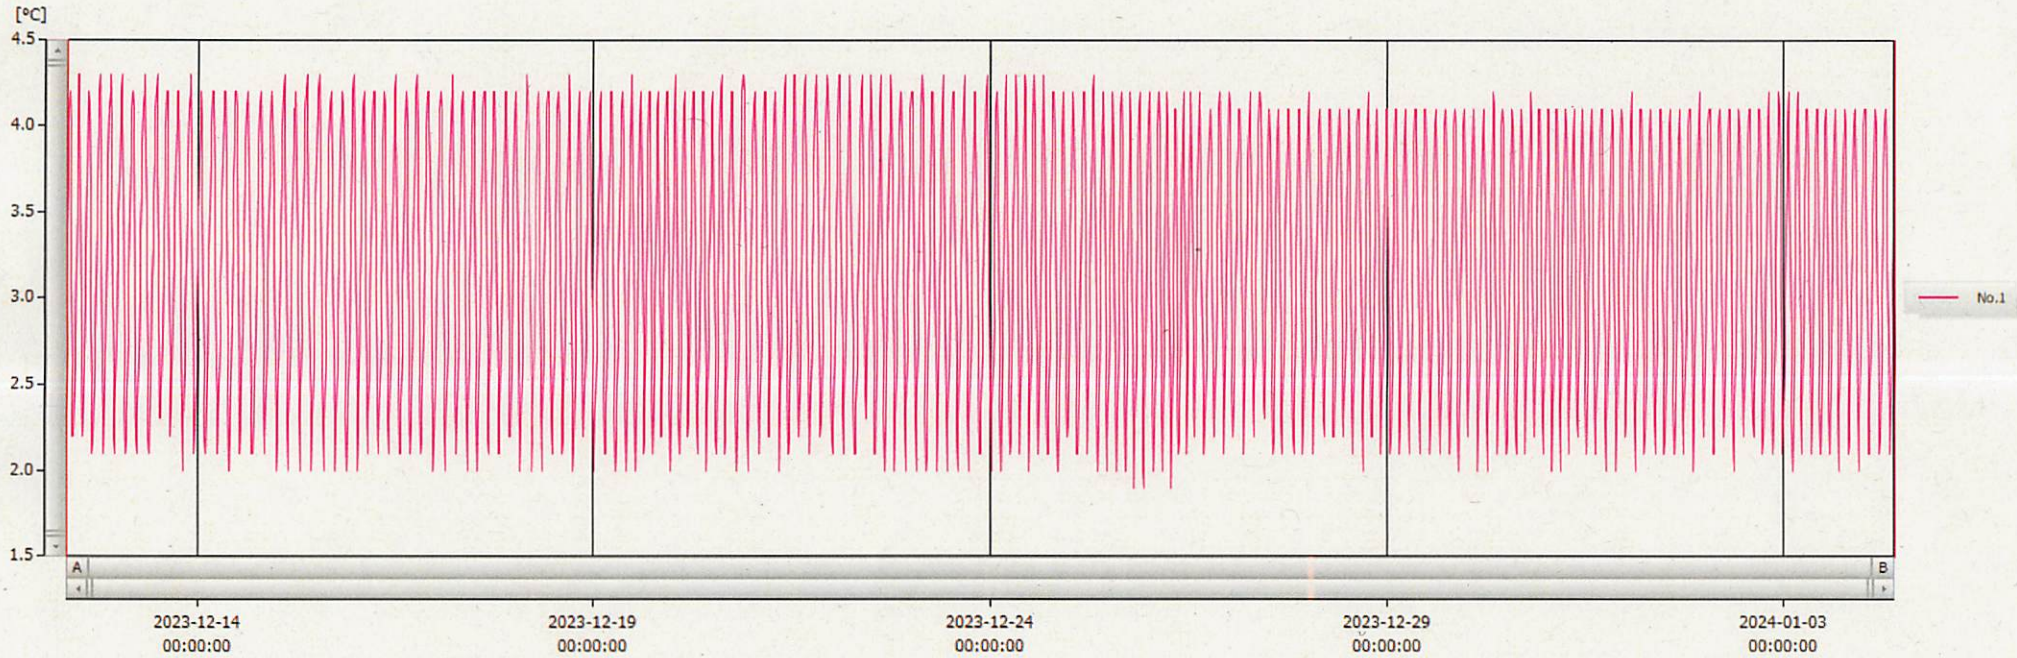

表示範囲 2023-12-12 07:36:00 - 2024-01-04 09:22:00

計算範囲 2023-12-12 07:36:00 - 2024-01-04 09:22:00

No.	チャンネル名	記録間隔	データ数	単位	最大値	最小値	平均値
No.1	5	15 min.	2216	°C	4.3	1.9	3.2